


komfovent[®]

KALIBRACJA PANELU STEROWANIA C5




KALIBRACJA PANELU STEROWANIA C5.1 NIE REAGUJĄCEGO NA DOTYK

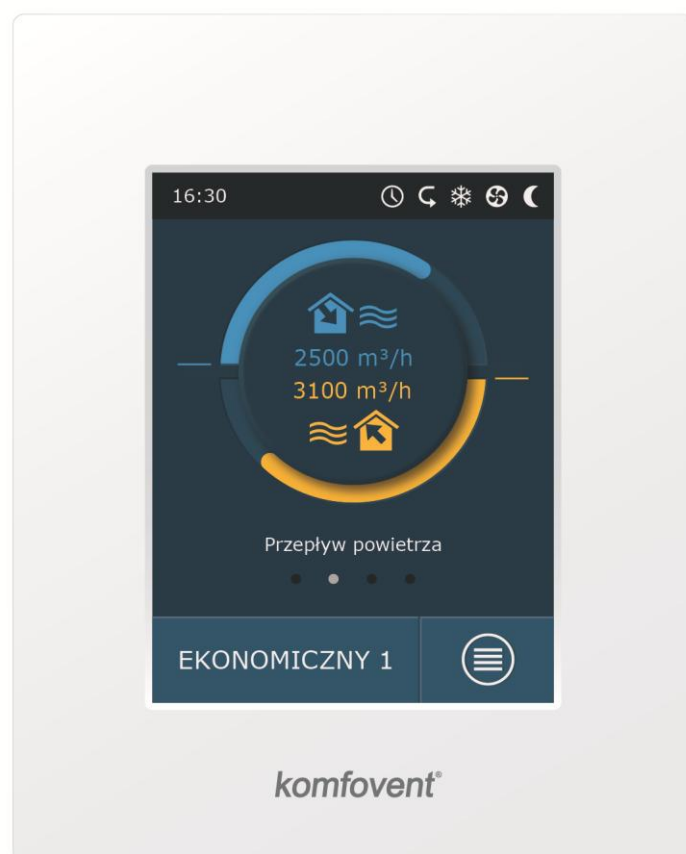

1) Panel sterowania – widok na pulpit główny



2) W lewym górnym rogu, pod zegarem należy przytrzymać panel sterowania przez około 10 sekund.

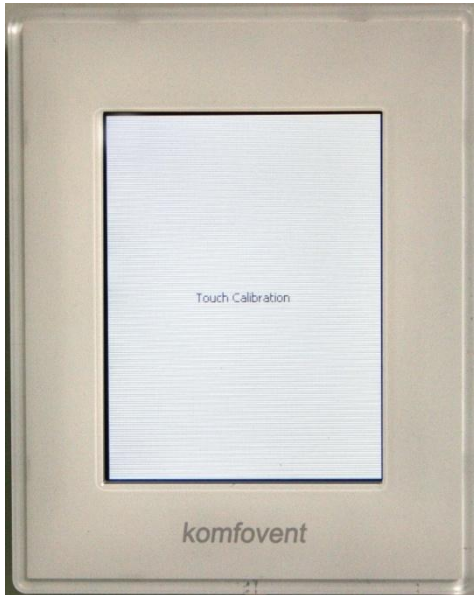

3) Ekran zmieni kolor na biały, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Touch Calibration”



4) Po upływie około 20 sekund w rogach wyświetlacza będą pojawiać się kolejno czarne krzyżyki. Krzyżyki należy dotknąć jeden raz – zmieni się ich kolor na czerwony oraz pojawi się kolejny krzyżyk.



5) Operację należy powtórzyć dla każdego krzyżyka.



6) Po poprawnym wykonaniu operacji wyświetlacz ponownie pokaże pulpit główny, a sterownik zacznie reagować na dotyk.